



Schema Unifilare  
Interruttore  
Generale Impianto

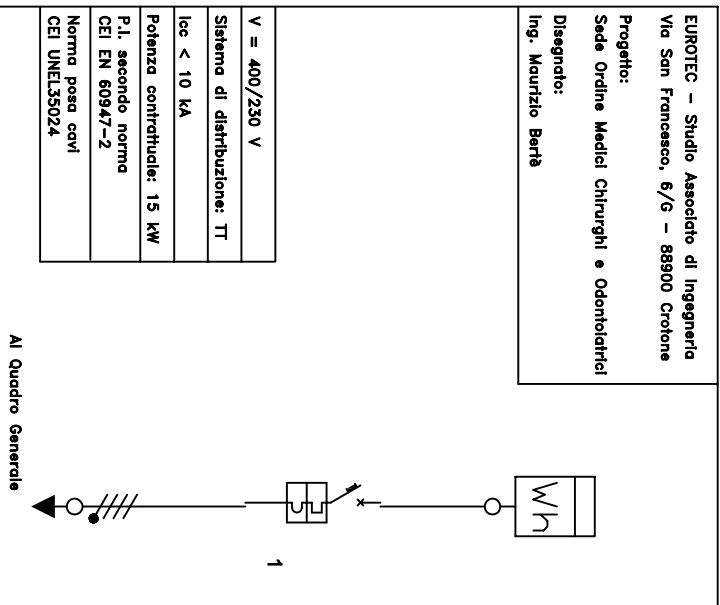

Identificativo	Descrizione	Linea 1
Fari della linea	L14,33N	
Codice articolo 1	FRANCIS	
Codice articolo 2		
Comoda regolabile di linea T (A)	1 x 1 h - 63,00	
Presele di illuminazione (A)	6	
Presele di illuminazione	21,700 kW	
Codice Utilizz-Contenitore, Kofing	0,040,65	
Presele illuminativa	16,479 kW	
Comoda di impiego (A)	32,33	
Casa di linea (mm)	0,66	
Sezione di metallo (mm)	10	
Sezione di PE (mm)	10	
Presele caso di linea (A)	66,00	
Lunghezza linea in volte (m)	20,00	
Cat. (cat. tecnologico) (%)	0,62 / 0,62	
Linea cavo		
Linea cavo	FS17	
Codice materiali	030408	

Interruttore  
Generale Impianto  
(I.G.)

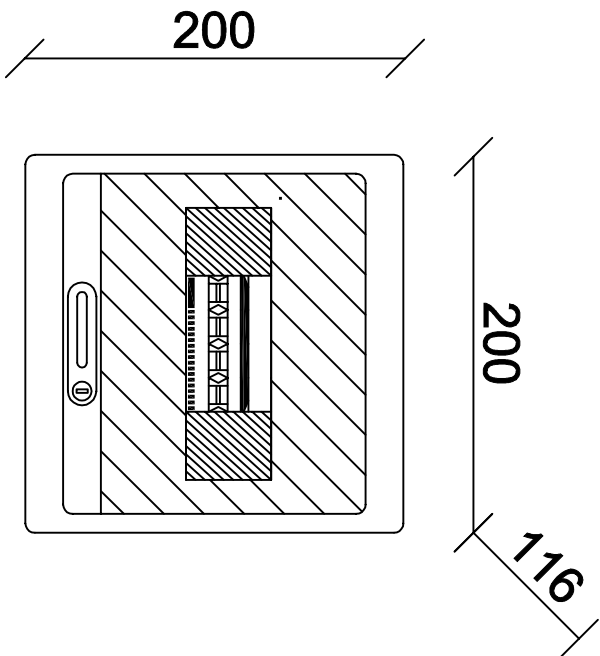

Tipo di involucro: da parete
8 Mod. DIN – IP65
Dim. 200x200x116 mm
Tipo di porta:

**"EUROTEC - Studio Associato di Ingegneria" - Via San Francesco, 6/G (III PAL.) - 88900 CROTONE**

**COMUNE DI CROTONE**  
PROVINCIA DI CROTONE

## PROGETTO:

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UN  
IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ORDINE DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI DELLA  
PROVINCIA DI CROTONE

**Ubicazione:**

**Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE**

**Comittente:**


**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - P.IVA 91008720798**  
**Viale Regina Margherita, 5 - 88900 CROTONE (KR)**

<b>11 IE</b>	<b>DISCIPLINA N.</b>	
	<b>SCALA</b>	<b>DATA</b> 29 Gennaio 2021
<b>Elaborato:</b> Schema unifilare interruttore generale e centralino da parete		

A termine di legge il progettista si riserva la proprietà di questo elaborato con diritto di riproduzione o renderlo comunque noto in carenza di consenso scritto preventivo

**PROGETTISTA:**

Dott. Ing. Maurizio Bertè

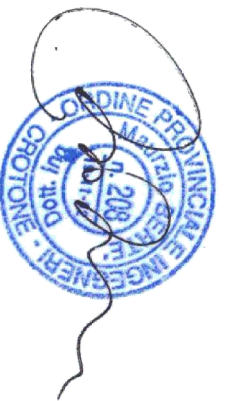

Tel./Fax St. 0962/29636

e-mail: [eurotec.studio@libero.it](mailto:eurotec.studio@libero.it)

**Tel. Mob. 338.8446859**

**Polistirene antiurto rinforzata**